


Štítek výrobku


Zařídění větrací jednotky ComfoAir 70 je ovlivněno druhem instalace, provozem s/nebo bez čidel. Následující štítky určují předpokládaný způsob instalace a provozu (řízení) větrací jednotky:

- Třída energetické náročnosti v průměrných klimatických podmínkách
- Hladina akustického výkonu L_{WA} v interiéru
- Nejvyšší vzduchové množství


Jednotka standardní

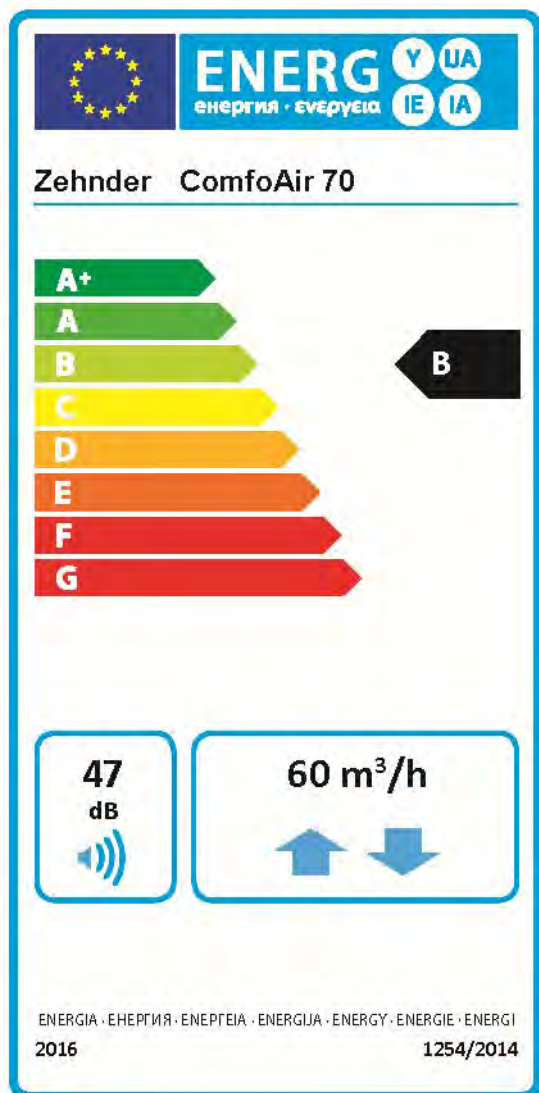

Jednotka s čidly

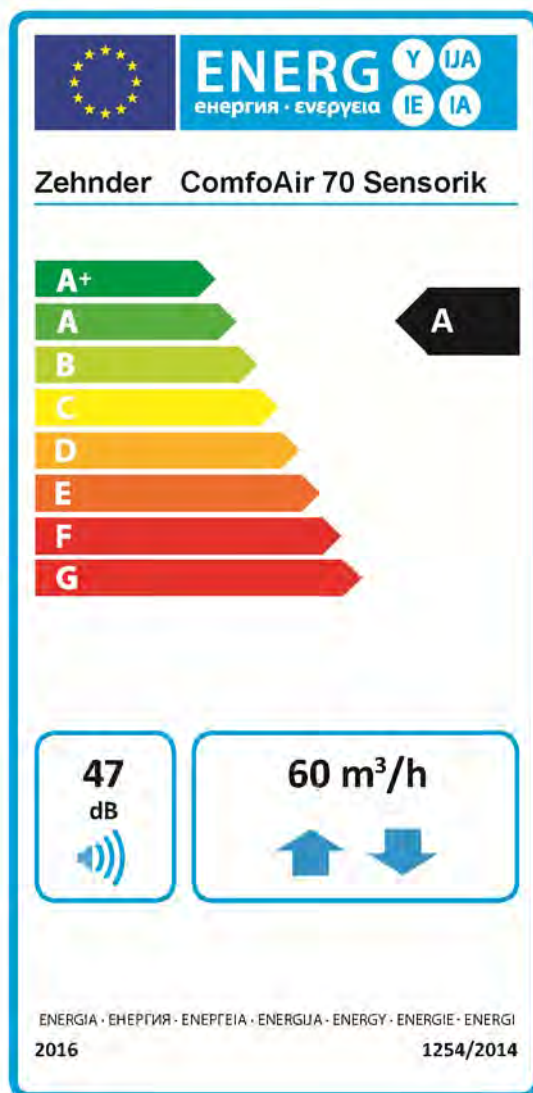

Napojení 1 místnosti

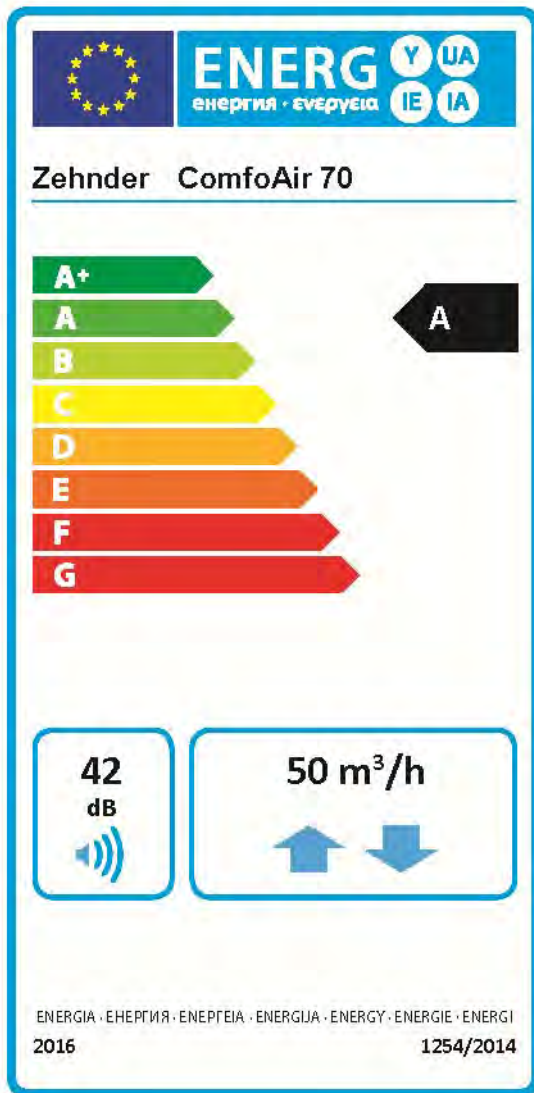

Napojení 2 místností

