


Štítek výrobku

Zatřídění větrací jednotky ComfoSpot 50 je ovlivněno druhem instalace, provozem s/nebo bez čidel. Následující štítky určují předpokládaný způsob instalace a provozu (řízení) větrací jednotky:

- Třída energetické náročnosti v průměrných klimatických podmínkách
- Hladina akustického výkonu L_{WA} v interiéru
- Nejvyšší vzduchové množství

Jednotka standardní

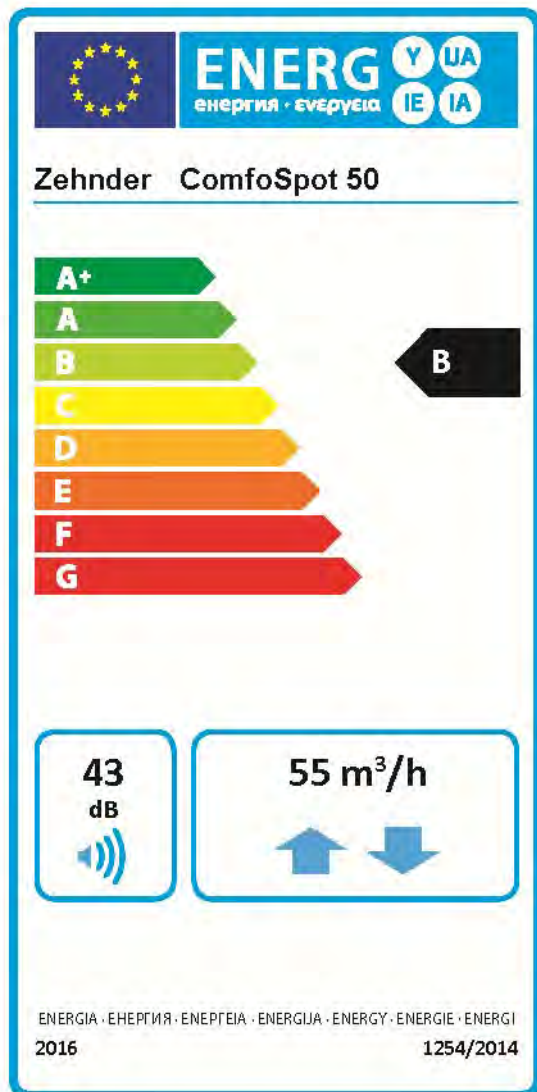

Jednotka s čidly

